


Инструкция по монтажу аварийной световой сигнализации




Евролос
Системы очистки

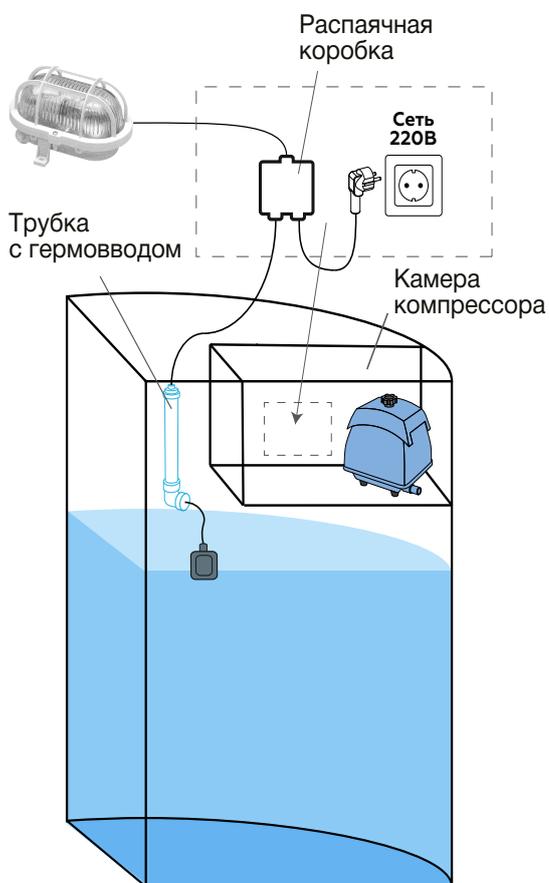

1. Трубка с гермовводом крепится вертикально на внутреннюю перегородку станции с помощью клипс, так чтобы уровень воды находился ниже камеры компрессора.
2. Поплавковый выключатель заводится в трубку с гермовводом (сверху), он служит для регулировки уровня поплавка.
3. Если для монтажа сигнальной лампы на крышке септика просверливается отверстие, то после установки лампы необходимо изолировать отверстие с помощью термоклея.
4. Проводка заводится в распаячную коробку и крепится рядом с блоком розеток.

Схема подключения

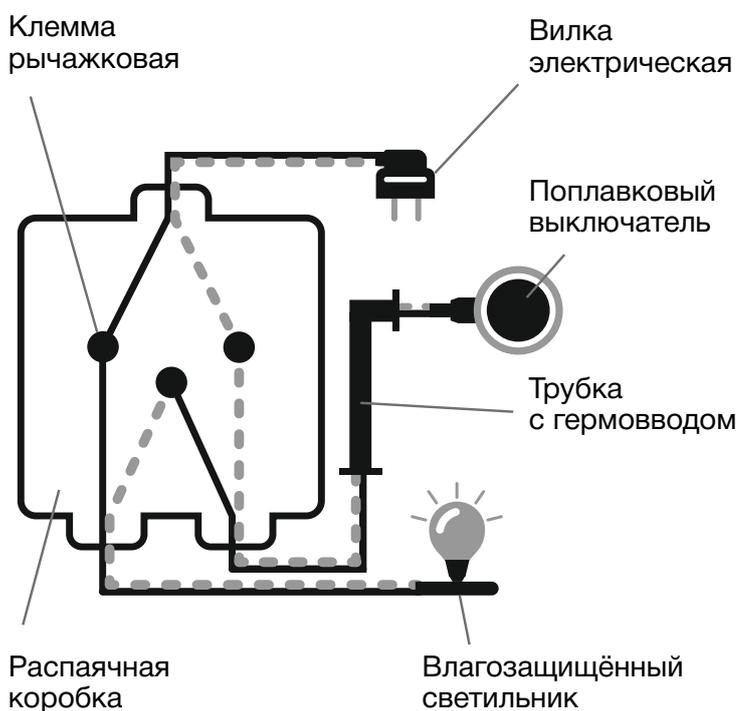

Комплектация

Наименование	Кол-во
Распаячная коробка	1 шт
Клемма рычажковая	3 шт
Вилка электрическая	1 шт
Кабель электрический	2 м
Гермоввод	1 шт
Трубка ПП 25 мм	30 см
Угол ПП 25 мм на 90°	1 шт
Клипса ПП	2 шт
Влагозащищённый светильник	1 шт
Розетка	1 шт
Поплавковый выключатель	1 шт